



МОАУ
«Лицей № 2»
460058,
г. Оренбург,
ул. Уральская, д. 1



ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 2»
(УЧЕБНЫЙ КОРПУС, НАХОДЯЩИЙСЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ЭССЕНА, ЗДАНИЕ 10)

г. Оренбург
2024 год

«___» _____ 2024 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования (далее – услуги)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей №2»
- 1.2. Адрес объекта: 460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 23950,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 38622 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2023 г., последнего капитального ремонта не требуется
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не требуется, капитального: нет
- Сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей №2», МОАУ «Лицей №2».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д.1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Администрация города Оренбурга в лице управления образования администрации г. Оренбурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития-* все категории
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1135
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- ул. Неплюева, (автобус №54н, 51н остановка «ЖК Дубки» конечная);

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, бордюры.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**Функционально-планировочные
элементы структурно-функциональных зон ОСИ**

**МОАУ «Лицей №2»
460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10**

1. Вход на территорию
2. Пути движения по территории
3. Лестница (наружная)
4. Пандус (наружный)
5. Входная площадка (перед дверью)
6. Дверь (входная)
7. Тамбур
8. Коридор (вестибюль, зона ожидания)
9. Лестница (внутри здания)
10. Лифт пассажирский
11. Дверь
12. Пути эвакуации, зоны безопасности
13. Кабинетная форма обслуживания
14. Зальная форма обслуживания
15. Прилавочная форма обслуживания
16. Туалетная комната
17. Душевая
18. Раздевальная

«___» _____ 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)
№ 1

Оренбургская область
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 22 » ноября 2024 г.

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей №2»

1.2. Адрес объекта: 460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 23950,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 38622 кв.м

1.4. Год постройки здания 2023 г., последнего капитального ремонта не требуется

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не требуется, капитального: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей №2», МОАУ «Лицей №2».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- ул. Неплюева, (автобус №54н, 51н остановка «ЖК Дубки» конечная);

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, бордюры.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	№№ 1,2	№№ 1-4
2	Вход (входы) в здание	ДУ	№№ 3-7	№№ 5-13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	№№ 8-12	№№ 14-36
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	№№ 13-15	№№ 37-49
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (О,С,Г)	№№ 16-18	№№ 50-58
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	№№ 59-66
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно для всех категорий, требуется помощь сотрудника, за исключением зоны: санитарно-гигиенические помещения
Данная зона является временно недоступной для инвалидов-колясочников. Информацию необходимо разместить на сайте МОАУ «Лицей №2».

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ годы в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>4</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>6</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>8</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>7</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>5</u> л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте: <u>МОАУ «Лицей №2», 460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10</u> | на <u>33</u> л. |
| 8. Этажные плана объекта: <u>МОАУ «Лицей №2», 460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10</u> | на <u>3</u> л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ
(Должность, Ф.И.О.)

Чапурин Н.Ю.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора
(Должность, Ф.И.О.)

Трофимова В.В.

(Подпись)

Секретарь
(Должность, Ф.И.О.)

Шулакова О.А.

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Представитель ООО ВОИ,

Заместитель председателя

по производственно-хозяйственной деятельности

(Должность, Ф.И.О.)

Подгайный В.П.

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
_____	_____
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

«___» _____ 2024 г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10.
- 1.2. Наименование предоставляемой (-ных) услуги (услуг): образовательная деятельность
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 23950,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 38622 кв.м
- 1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей №2», МОАУ «Лицей №2».
- 1.5. Адрес места нахождения организации: 460058, г. Оренбург, ул. Уральская, д.1.
- 1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, негосударственная)
- 1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: – Администрация города Оренбурга в лице управления образования администрации г. Оренбурга, 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44
- 1.10. Сфера деятельности: образование
- 1.11. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 1135
- 1.12. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)
- 1.13. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 1.14. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории) все категории

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных п.11 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1	2	3
а	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств	0
б	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	0
в	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов	0
г	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:	
	Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;	0
	Сменное кресло-коляска;	0
	Адаптированный лифты;	100
	Поручни;	100
	Пандусы;	100
	Подъемные платформы (аппарель);	100
	Раздвижные двери;	0
	Доступные входные группы	100
	Доступные санитарно-гигиенические помещения;	100
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	100
д	удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых	50

	для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	
е	удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования	100

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных п.12 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
а	удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	0
б	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	0
в	доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования	100
г	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	0
д	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в	0

	сфере образования	
е	доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;	100
ж	доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	0
з	доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	0
и	доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста;	0
к	удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	100

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности и предоставления услуг для инвалидов	Сроки выполнения
Территория, прилегающая к зданию		
1	<u>Вход (входы) на территорию</u> -у входа на территорию объекта разместить доступные для МГН элементы информации об объекте согласно ГОСТ Р 52131-2019 и СП-101-2001, с размерами табличек 200 на 200мм ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов» Технические требования. 4.4 Технические требования к специализированным указателям направления движения для инвалидов и других МГН 4.4.1 Специализированные указатели направления движения являются средствами визуального информирования о направлениях и маршрутах движения к значащим для инвалидов объектам, доступных и безопасных для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 4.4.2 Специализированные указатели направления движения должны использоваться совместно со специализированными сервисными и предупреждающими знаками. 4.4.3 Специализированные указатели направления движения размещаются, как правило, на стенах, на специальных опорах и стойках, наряду с указателями общего назначения, предназначенными для прочих граждан. 4.4.4 Специализированные указатели направления пути движения, доступного и	

безопасного для инвалидов на креслах-колясках, рекомендуется устанавливать внутри зданий и сооружений, на входе в которые установлен знак доступности для инвалидов на креслах-колясках.

Такие знаки могут устанавливаться рядом с сервисными знаками с целью показать направление движения к объектам или выделенным зонам, а также рядом с предупреждающими знаками, установленными перед участками пути, не соответствующими требованиям нормативных документов, с целью показать направление пути обхода опасного участка.

4.4.5 Сервисные знаки, используемые совместно с указателями направления движения, должны иметь плоскостное визуальное исполнение.

4.4.6 Размеры и цветотональные варианты специализированных указателей направления движения должны быть такими же, как и знаков, рядом с которыми они размещаются, и должны располагаться на одном с ними уровне.

4.4.7 Специализированные указатели направления движения, предназначенные для использования совместно со специализированными сервисными и предупреждающими знаками для инвалидов, **приведены на рисунках в приложении Е.** (см этот ГОСТ)

Путь (пути) движения на территории

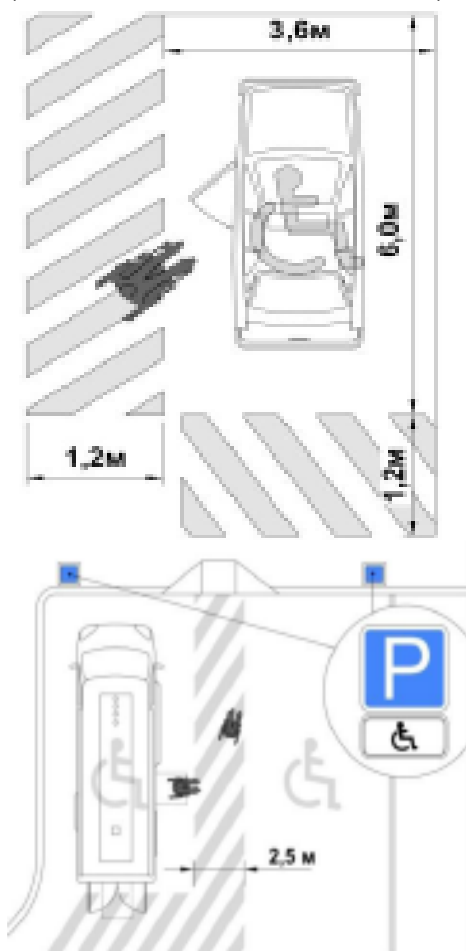
-на пути движения по территории до доступного входа разместить элементы информационной поддержки и знаки навигации в том числе и для ориентирования движения по территории транспортного средства инвалидов -колясочников до места их парковки в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и СП-101-2001, с размерами табличек 200 на 200мм;

СП 59.13330.2020

Автостоянка и парковка

- у входа, адаптированного для И-К, не далее 50м, выделить 1-2 места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида-колясочника и обозначить дорожной разметкой

(п.п. 5.2.1- 5.2.4 СП 59.13330.2020).



Лестница (наружная)

-обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени с высотой рифов 5мм

(Таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные для инвалидов по зрению. Технические требования»)

ВНИМАНИЕ! Форма рифления должна быть именно такой

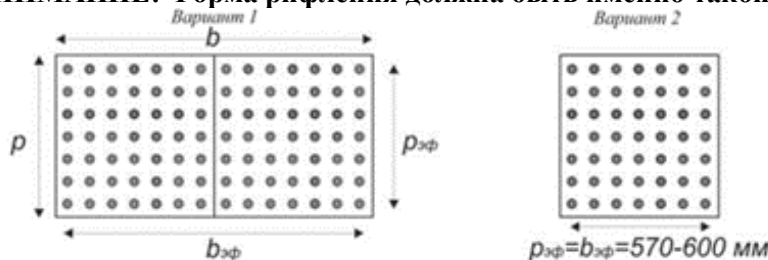


Рисунок А.3 — Форма рифления — усеченные конусы или усеченные купола, расположенные в линейном порядке, используемые для обустройства предупреждающих ТНУ, разрешающих движение с осторожностью



2

-выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – не более 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)

Пандус (наружный)

-предусмотреть перед началом марша пандуса установку тактильной таблички в соответствии с действующим требованиям

ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов по зрению. Технические требования» введенным с 01.07.2020



Размещается над кнопкой вызова персонала, устанавливаемой перед входом в здания и сооружения общественного назначения, а также рядом с местами отдыха и ожидания инвалидов. Тактильная надпись по системе Брайля: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА. ПОД ЗНАКОМ»;

ГОСТ Р 51671-2020

«Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов»

7.2.2.3 Кнопки устройства вызова помощи должны быть расположены на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) на расстоянии не менее 0,6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери. При наличии в вызывном устройстве видеокамеры она должна находиться не выше, чем 1,4 м над уровнем тротуара (входной площадки)

7.2.2.6 Вызывное устройство должно быть обозначено тактильной табличкой с обозначением его назначения по ГОСТ Р 52131, расположенной над устройством вызова на высоте от 1,2 до 1,6 м

7.2.2.4 Размер кнопок и устройств управления должен быть не менее площади вписанной в него окружности диаметром 50 мм. У пружинно-нажимной кнопки всю поверхность следует выполнять рабочей и выступающей над поверхностью корпуса не менее чем на 2 мм. Срабатывание такой кнопки при нажатии должно происходить до момента погружения ее рабочей поверхности в корпус. Рабочую поверхность сенсорной кнопки допускается выполнять в плоскости поверхности ее корпуса. Срабатывание сенсорной кнопки должно сопровождаться звуковым сигналом

7.2.2.5 Кнопки вызова должны давать визуальную и звуковую индикации их срабатывания: срабатывание кнопки должно подтверждаться пользователю разовым звуковым сигналом продолжительностью от 1 до 2 с и световым сигналом контрастного по отношению к фону цвета при соотношении уровня яркости между ними не менее 30 %; световой сигнал выполняется на кнопке или в одной плоскости с ней на расстоянии не более 100 мм.

7.2.2.7 Средства вызова помощи должны быть доступны для инвалидов с нарушением слуха. В случае отсутствия речевых навыков им должна быть предоставлена возможность передать неречевой звуковой сигнал (например, нажать кнопку с соответствующей надписью для создания автоматического сообщения или применить дополнительно видеосвязь).

7.2.2.8 Приемное устройство на рабочем месте персонала, ответственного за оказание помощи инвалидам, должно быть комплексным — со световыми и звуковыми сигналами и текстовой индикацией на русском языке с указанием места расположения кнопки вызова (при числе мест вызова не менее двух), с которой направлен запрос об оказании помощи, которые должны надежно и своевременно срабатывать при нажатии на кнопку вызывного устройства

Тамбур

-грязезащитное покрытие закрепить или убрать

-необходимо предусмотреть в тамбуре не менее 2-х мест для инвалидов с надежной опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком доступности для инвалидов

Знак обозначения места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов



Располагается рядом со специально выделенными зонами общественных пространств и помещениями, оборудованными для кратковременного отдыха инвалидов, а также совместно со знаком, указывающим направление движения к соответствующей зоне (ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов по зрению. Технические требования»)

4.3.6.7 Специализированные знаки, предназначенные для установки для инвалидов,

	должны иметь следующие размеры стороны квадрата: перед входами в общественные здания и сооружения, а также в автобусы, троллейбусы и трамваи — от 150 до 250 мм; внутри общественных зданий и сооружений — от 150 до 200 мм 4.3.6.8 Специализированные знаки различного назначения, размещаемые рядом друг с другом, должны иметь одинаковые размеры квадратной части	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		
3	<u>Вестибюль, коридор, зона ожидания</u> п. 6.2.5 СП 59.13330.2020 «На каждом этаже, где ожидают посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках» -необходимо предусмотреть в вестибюле, коридорах не менее 2-х мест для инвалидов с надежной опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком доступности для инвалидов Знак обозначения места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов  Располагается рядом со специально выделенными зонами общественных пространств и помещениями, оборудованными для кратковременного отдыха инвалидов, а также совместно со знаком, указывающим направление движения к соответствующей зоне (ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов по зрению. Технические требования») 4.3.6.7 Специализированные знаки, предназначенные для установки для инвалидов, должны иметь следующие размеры стороны квадрата: перед входами в общественные здания и сооружения, а также в автобусы, троллейбусы и трамваи — от 150 до 250 мм; внутри общественных зданий и сооружений — от 150 до 200 мм Например:  ГОСТ Р 59601-2021 «Тактильные мнемосхемы и указатели»	

5.3.4 При разработке схем для больших помещений, где расположено более 15 объектов или помещений, либо площадью более 150 м.кв, необходимо применять мнемосхемы с голосовым дублированием тактильной информации (тифлокомментариями) – тактильно-звуковые мнемосхемы. Применение тактильно-звуковых мнемосхем так же обусловлено тем, что в настоящее время уровень незрячих владеющих техникой чтения по системе Брайля не превышает 10% от количества всех слепых

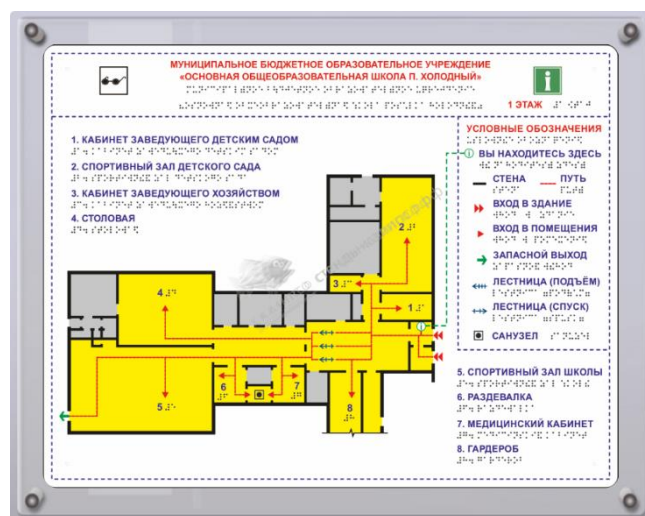
5.3.6. Тактильные мнемосхемы должны передавать информацию следующего содержания:

- наименование объекта расположения мнемосхемы;
- знак доступности объекта для инвалидов по зрению;
- тактильный указатель, обозначающий место расположения мнемосхемы;
- схему объекта с нанесением на ней всех помещений доступных для инвалидов по зрению с указанием путей движения пунктирной линией, имеющей тактильный эффект;
- тактильные сноски с названиями помещений, расположенных на мнемосхеме выполненных плоскочечным шрифтом и дублированных шрифтом Брайля;
- иная необходимая информация прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека при движении по указанному маршруту

5.3.7. Размер тактильных мнемосхем выбирают с учетом объема размещаемой на ней информации, требований к размерам тактильных знаков и графических изображений, обеспечивающих разборчивость размещенной информации. Так как мнемосхемы расположены в зоне безопасных путей движения периметр больших тактильных мнемосхем необходимо обозначать контурной световой линией выполняющую роль как ориентира, так и предупреждающую функцию. Поле тактильной мнемосхемы рекомендуется делать в зоне доступности рук незрячего человека, рекомендованный размер не более 800 мм по высоте и 1200 по ширине

5.3.8. Размещение информации на мнемосхеме должно быть выполнено с учетом ее установки на объекте в соответствии с требованиями СП 59.13330, при этом мнемосхема может быть размещена на стене, на вертикальной или наклонной стойке в соответствии с требованиями СП 136.13330

5.3.10. В связи с тем, что тактильные мнемосхемы, в большинстве случаев устанавливаются в местах начала маршрута движения, где высокая вероятность того, что инвалиду по зрению потребуется дополнительная ситуационная помощь, рекомендуется предусмотреть в функционале мнемосхемы интегрированную кнопку вызова помощи, желательно с голосовой 2х сторонней обратной связью с лицом оказывающего такую помощь



-проходы, оборудованные рамками металлоискателя, маркируются знаками, предупреждающими людей со стимуляторами сердечной деятельности о запрете движения и информационным указателем о пути следования к ближайшему

доступному для данной категории посетителей проходу.

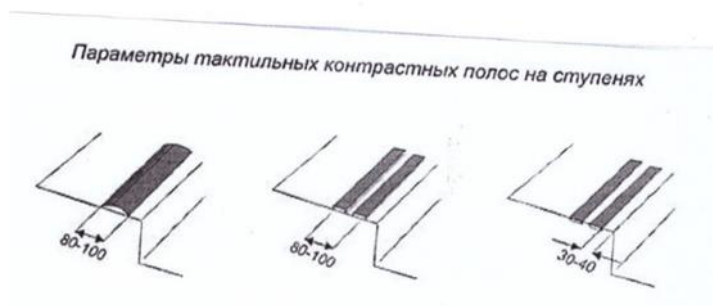
(п.п.6.5.1 СП59.13330.2020)

Лестница (внутри здания)

-на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.

Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

(п.6.2.8. СП 59.13330.2020)



-боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, оборудовать бортиками высотой не менее 0,02 м или другими устройствами для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)

ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»

6.2.1.7 Все доступные для эвакуации инвалидов коммуникационные пути в зданиях и сооружениях должны быть обозначены фотолюминесцентными указателями, содержащими знаки доступности для инвалида, использующего для передвижения кресло-коляску, и стрелку с указанием направления движения к безопасной зоне или доступному эвакуационному выходу (если не все выходы доступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску). Они должны располагаться на видных местах на высоте от 2,2 до 2,5 м от уровня пола и/или вдоль путей движения на высоте уровня глаз инвалида, использующего для передвижения кресло-коляску, от 1,2 до 1,4 м. Схемы эвакуации должны располагаться в доступных для инвалидов местах.

СП 59.13330.2020

8.2.5 В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся-инвалидов с нарушением слуха, следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один

Зона безопасности

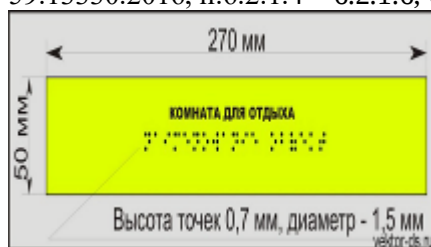
6.2.1.9 Знак «Пункт (место) сбора для инвалидов» применяется для обозначения (идентификации) места сбора, доступного для инвалидов и размещается на дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения пунктов (мест) сбора инвалидов в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации



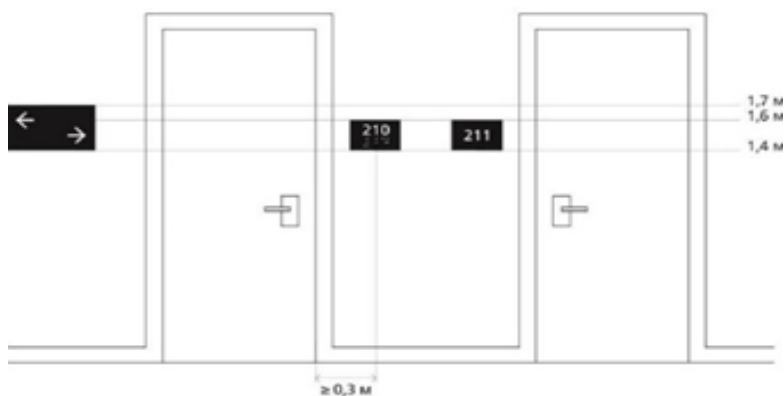
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Кабинетная форма обслуживания

- Разместить информационные таблички для идентификации кабинетов, залов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).



4



-кабинеты оборудовать индукционным контуром или петлей.
Например:



-в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует

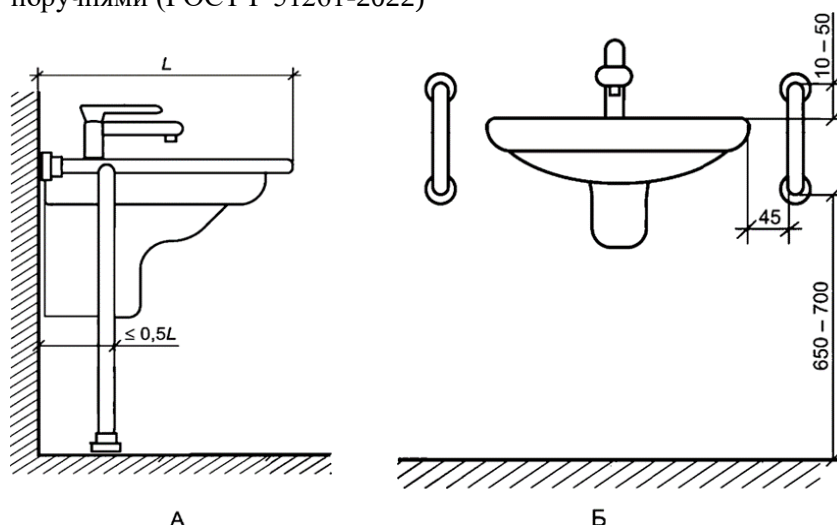
предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема

(8.2.2 СП 59.13330.2020)

Зальная форма обслуживания

- Разместить информационные таблички для идентификации залов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). Рис. См. выше

-один из умывальников при входе в столовую оборудовать опорными стационарными поручнями (ГОСТ Р 51261-2022)



- в залах оборудовать одно-два места с подлокотниками и надежной опорой для спины и обозначить знаком доступности

СП 59.13330.2020

8.2.3

Места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал. Должен быть обеспечен доступ инвалидам на креслах-колясках на эстраду, сцену

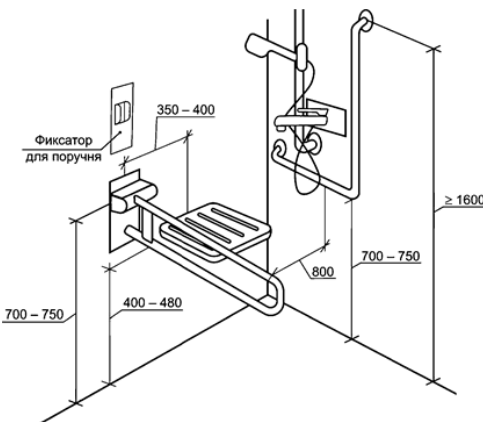
8.6.7 Для подъема на сцену кроме лестниц должны быть предусмотрены стационарный или инвентарный пандус, или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 1:12 (8 %) и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7–0,9 м

Прилавочная форма обслуживания

-приобрести прибор усиления звука (индукционную петлю) и разместить его на месте получения услуги

Например:



Санитарно-гигиенические помещения		
5	Туалетная комната -оборудовать унитаз надежной опорой для спины Душевая -в помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. СП 59.13330.2020 6.3.5 Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. -оборудовать душевую в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 раздел 5.5. «Поручни в санитарно-бытовых помещениях» и СП 59.13330.2020 раздел 6.3. «Санитарно-бытовые помещения»	
	 Раздевальная, гардероб СП 59.13330.2020 п.8.5.14 В гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота – не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина – 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской, в раздевальных спортзалов следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевальных следует устанавливать на той же высоте 8.2.4 В образовательных организациях (кроме дошкольных образовательных организаций) в раздевальных физкультурного зала и бассейна для обучающихся инвалидов в каждом блоке раздевален следует предусматривать закрытую раздевальню с душем и унитазом – размерами не менее 2,5 × 2,5 м	
Системы информации на объекте		
6	Визуальные средства -у входа территорию объекта и на пути движения до доступного входа разместить доступные для МГН элементы информации об объекте согласно ГОСТ Р 52131-2019 и СП-101-2001, с размерами табличек 200 на 200мм -выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – не более 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020) ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов по зрению. Технические требования» 4.3.7 Требования к специализированным знакам обозначения доступности объектов для инвалидов (знакам доступности)	

4.3.7.1 Обязательными для применения являются следующие знаки доступности объектов для инвалидов:

- передвигающихся на креслах-колясках, использующий символическое изображение (пиктограмму) инвалида на кресле-коляске (приложение Б, рисунок Б.1);
- по слуху, использующий символическое изображение (пиктограмму) уха, перечеркнутого по диагонали широкой полосой (приложение Б, рисунок Б.2).
- по зрению, использующий символическое изображение (пиктограмму) очков (приложение Б, рисунок Б.3);

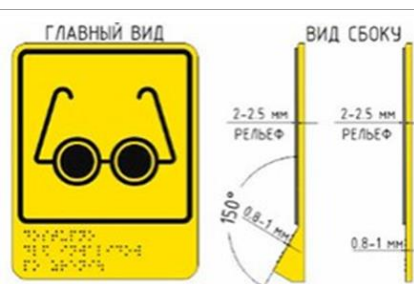
Знак доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках



Знак доступности объекта для инвалидов по слуху



Знак доступности объекта для инвалидов по зрению (тактильно-визуальный знак)



Применение каких-либо других знаков доступности не допускается

4.3.7.2 Если объект доступен для инвалидов всех трех указанных нозологий, то следует устанавливать все три знака

4.3.7.3 Знак доступности объекта для инвалидов по зрению должен быть тактильно-визуальным. Он должен размещаться перед входом в здание или помещение рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки, на расстоянии от 0,05 до 0,1 м от наличника. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички с названием и режимом работы объекта знак устанавливается следом за табличкой на том же уровне. Высота расположения нижнего края рельефных тактильно-визуальных указателей и тактильно-визуальных табличек должна быть от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности

4.3.7.4 Плоскостные визуальные знаки доступности объекта для инвалидов на креслах-колясках и инвалидов по слуху перед входами в здание рекомендуется размещать на одном уровне с рельефными тактильно-визуальными знаками

4.3.4 В плоскостных визуальных специализированных знаках в зависимости от их типа и назначения могут использоваться следующие возможные цветотональные варианты:

- синее изображение и синяя рамка на белом фоне — для знаков обозначения доступности объектов, а также для сервисных знаков;
- черное изображение и черная рамка на белом фоне — для сервисных знаков; белое изображение и белая рамка на черном фоне — для сервисных знаков;
- черное изображение и черная рамка на желтом фоне — для предупреждающих знаков.

4.3.5 Тактильно-визуальные знаки, обеспечивающие тактильное восприятие инвалидами по зрению, следует изготавливать и применять в одном допустимом цветотональном варианте, обеспечивающим необходимый контраст и возможность распознавания этих знаков слабовидящими — черное изображение и черная рамка на желтом фоне

	4.3.6.7 Специализированные знаки, предназначенные для установки для инвалидов, должны иметь следующие размеры стороны квадрата: -перед входами в общественные здания и сооружения, а также в автобусы, троллейбусы и трамваи — от 150 до 250 мм; -внутри общественных зданий и сооружений — от 150 до 200 мм; 4.3.6.8 Специализированные знаки различного назначения, размещаемые рядом друг с другом, должны иметь одинаковые размеры квадратной части В связи с вышеизложенным рекомендуется - после проведения работ по адаптации, касающихся перечисленных нозологий, перед входом в здание установить указанные знаки доступности.	
7	Акустические средства -объект оборудовать индукционными системами, пассивными инфракрасными системами, которые позволяют облегчить восприятие аудио информации людям с нарушением слуха	
8	Тактильные средства -обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени с высотой рифов 5мм (Таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные для инвалидов по зрению. Технические требования») -разместить информационные таблички туалетных помещений, обновить знак вызова персонала, при установке тревожной сигнализации разместить в туалетном помещении знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи в соответствии с действующими требованиями ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов по зрению. Технические требования» введенным с 01.07.2020	

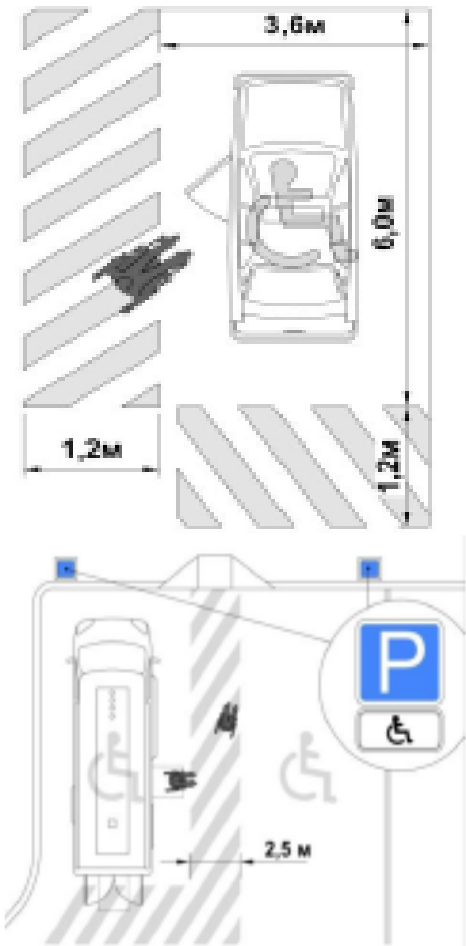
5. Особые отметки

1. Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «___» _____ 2024 года комиссией, состав которой утвержден приказом МОАУ «Лицей №2» от «___» _____ 2024 года №_____ (акт обследования объекта прилагается)
2. МОАУ «Лицей №2» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МОАУ «Лицей №10»,
460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№ 1	№ № 1, 2	-нет размещенных знаковых средств отображения информации для инвалидов и МГН, которая предоставляет необходимую и достаточную визуальную информацию, способствующую уверенной ориентации, безопасности и эффективной жизнедеятельности	К,О,С,Г	-у входа на территорию объекта разместить доступные для МГН элементы информации об объекте согласно ГОСТ Р 52131-2019 и СП-101-2001, с размерами табличек 200 на 200мм ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов» Технические требования. 4.4 Технические требования к специализированным указателям направления движения для инвалидов и других МГН 4.4.1 Специализированные указатели направления движения являются средствами визуального информирования о направлениях и маршрутах движения к значащим для инвалидов объектам, доступных и безопасных для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 4.4.2 Специализированные указатели направления движения должны использоваться совместно со специализированными сервисными и предупреждающими знаками. 4.4.3 Специализированные указатели направления движения размещаются, как правило, на стенах, на специальных опорах и стойках, наряду с указателями общего назначения, предназначенными для прочих граждан. 4.4.4 Специализированные указатели направления пути движения, доступного и безопасного для инвалидов на креслах-колясках, рекомендуется устанавливать внутри зданий и сооружений, на входе в которые установлен знак доступности для инвалидов на креслах- колясках.	ТР

						Такие знаки могут устанавливаться рядом с сервисными знаками с целью показать направление движения к объектам или выделенным зонам, а также рядом с предупреждающими знаками, установленными перед участками пути, не соответствующими требованиям нормативных документов, с целью показать направление пути обхода опасного участка. 4.4.5 Сервисные знаки, используемые совместно с указателями направления движения, должны иметь плоскостное визуальное исполнение. 4.4.6 Размеры и цветотональные варианты специализированных указателей направления движения должны быть такими же, как и знаков, рядом с которыми они размещаются, и должны располагаться на одном с ними уровне. 4.4.7 Специализированные указатели направления движения, предназначенные для использования совместно со специализированными сервисными и предупреждающими знаками для инвалидов, приведены на рисунках в приложении Е. (см этот ГОСТ)		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№ 2	№ № 3, 4	-на пути движения по территории до доступного входа отсутствуют элементы информационной поддержки и навигации, в частности отсутствуют знаки навигации для ориентирования движения по территории транспортного средства инвалидов -колясочников до места их парковки	К,О,С	-на пути движения по территории до доступного входа разместить элементы информационной поддержки и знаки навигации в том числе и для ориентирования движения по территории транспортного средства инвалидов -колясочников до места их парковки в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и СП-101-2001, с размерами табличек 200 на 200мм	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-на территории объекта отсутствует место автостоянки и парковки	К	- у входа, адаптированного для И-К, не далее 50м, выделить 1-2 места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида-колясочника и обозначить дорожной разметкой	ТР

					автомобиля инвалида-колясочника	(п.п. 5.2.1- 5.2.4 СП 59.13330.2020). 	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию -информационная поддержка на всех путях движения МГН -возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам -наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами -организация мест отдыха на участке					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	№№ 1,2	№№ 1-4	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта, для адаптации требуется помощь сотрудников.

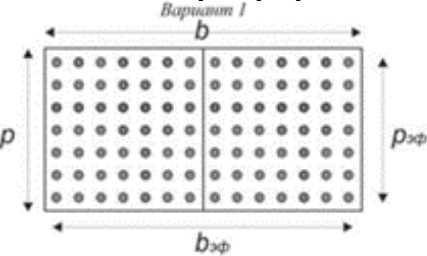

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОАУ «Лицей №10»,

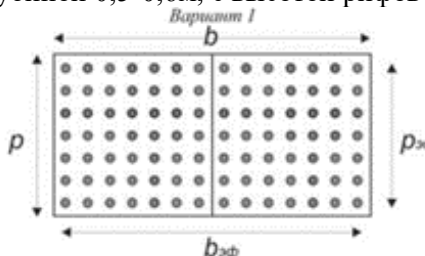

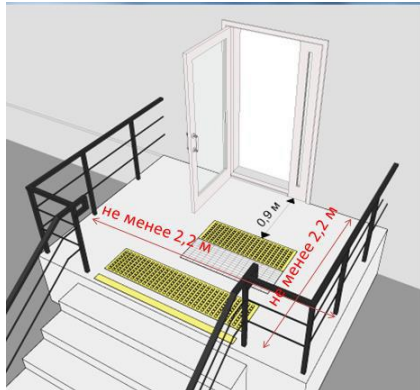
460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№ 3	№ 5	-перед лестницей нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей	С	-обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени с высотой рифов 5мм (Таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные для инвалидов по зрению. Технические требования») ВНИМАНИЕ! Форма рифления должна быть именно такой Вариант 1  Вариант 2  Рисунок А.3 — Форма рифления — усеченные конусы или усеченные купола, расположенные в линейном порядке, используемые для обустройства предупреждающих ТНУ, разрешающих движение с осторожностью	ТР

					-отсутствуют контрастные полосы на краевых ступенях лестницы	С	 -выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – не более 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	№ 4	№ 6, 7, 8, 9	-наружное вызывное устройство не обозначено тактильной табличкой, соответствующей его назначению согласно действующим требованиям ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов по зрению. Технические требования» введенным с 01.07.2020	К,О,С	-предусмотреть перед началом марша пандуса установление тактильной таблички в соответствии с действующим требованиям ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов по зрению. Технические требования» введенным с 01.07.2020  Размещается над кнопкой вызова персонала, устанавливаемой перед входом в здания и сооружения общественного назначения, а	ТР

						также рядом с местами отдыха и ожидания инвалидов. Тактильная надпись по системе Брайля: «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА. ПОД ЗНАКОМ»; ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов» 7.2.2.3 Кнопки устройства вызова помощи должны быть расположены на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) на расстоянии не менее 0,6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери. При наличии в вызывном устройстве видеокамеры она должна находиться не выше, чем 1,4 м над уровнем тротуара (входной площадки) 7.2.2.6 Вызывное устройство должно быть обозначено тактильной табличкой с обозначением его назначения по ГОСТ Р 52131, расположенной над устройством вызова на высоте от 1,2 до 1,6 м 7.2.2.4 Размер кнопок и устройств управления должен быть не менее площади вписанной в него окружности диаметром 50 мм. У пружинно-нажимной кнопки всю поверхность следует выполнять рабочей и выступающей над поверхностью корпуса не менее чем на 2 мм. Срабатывание такой кнопки при нажатии должно происходить до момента погружения ее рабочей поверхности в корпус. Рабочую поверхность сенсорной кнопки допускается выполнять в плоскости поверхности ее корпуса. Срабатывание сенсорной кнопки должно сопровождаться звуковым сигналом 7.2.2.5 Кнопки вызова должны давать визуальную и звуковую индикации их срабатывания: срабатывание кнопки должно подтверждаться пользователю разовым звуковым сигналом продолжительностью от 1 до 2 с и световым сигналом контрастного по отношению к фону цвета при соотношении уровня яркости между ними не менее 30 %; световой сигнал выполняется на кнопке или в одной плоскости с ней на расстоянии не более 100 мм. 7.2.2.7 Средства вызова помощи должны быть доступны для инвалидов с нарушением слуха. В случае отсутствия речевых навыков им должна быть предоставлена возможность передать неречевой звуковой сигнал (например, нажать кнопку с соответствующей надписью для создания автоматического сообщения или применить дополнительно видеосвязь). 7.2.2.8 Приемное устройство на рабочем месте персонала,	
--	--	--	--	--	--	---	--

							ответственного за оказание помощи инвалидам, должно быть комплексным — со световыми и звуковыми сигналами и текстовой индикацией на русском языке с указанием места расположения кнопки вызова (при числе мест вызова не менее двух), с которой направлен запрос об оказании помощи, которые должны надежно и своевременно срабатывать при нажатии на кнопку вызывного устройства	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 5	№ 10	Замечаний нет	-	Не требуется	-
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 6	№, 11	- при открывании двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна перед дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	- при открывании двери навстречу движению, на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна перед дверью установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 5мм Вариант 1  Вариант 2  	ТР

2.5	Тамбур	есть	№ 7	№ 12, 13	-в тамбуре имеется незакрепленное грязезащитное покрытие -в тамбуре имеются места ожидания, не имеющие подлокотников и надежной опоры для спины	О,С	-грязезащитное покрытие закрепить или убрать п. 6.2.5 СП 59.13330.2020 «На каждом этаже, где ожидаются посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках» -необходимо предусмотреть в тамбуре не менее 2-х мест для инвалидов с надежной опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком доступности для инвалидов Знак обозначения места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов  Располагается рядом со специально выделенными зонами общественных пространств и помещениями, оборудованными для кратковременного отдыха инвалидов, а также совместно со знаком, указывающим направление движения к соответствующей зоне (ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов по зрению. Технические требования») 4.3.6.7 Специализированные знаки, предназначенные для установки для инвалидов, должны иметь следующие размеры стороны квадрата: перед входами в общественные здания и сооружения, а также в автобусы, троллейбусы и трамваи — от 150 до 250 мм; внутри общественных зданий и сооружений — от 150 до 200 мм Например:	ТР ТР
-----	--------	------	--------	----------------	--	-----	---	--------------

								
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН с поверхности земли, наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	№№ 3-7	№№ 5-13	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

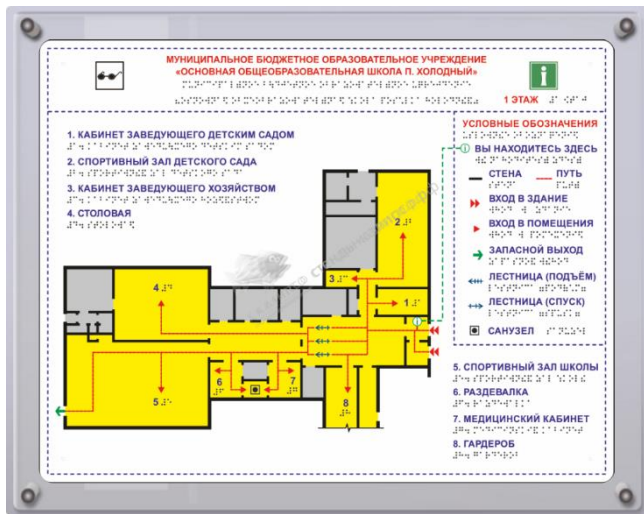
Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта, для адаптации требуется помощь сотрудников

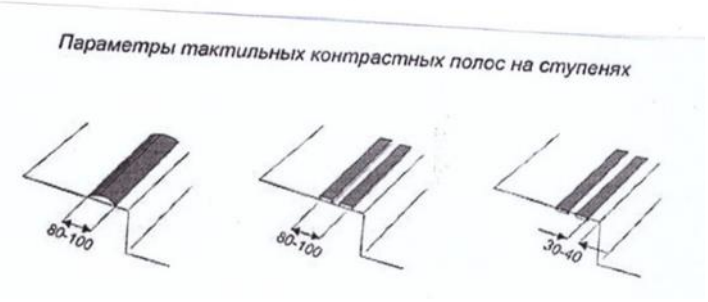
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МОАУ «Лицей №10»,
460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	<u>Вестибюль, коридор, зона ожидания</u>	есть	№ 8	№ № 14, 15, 16, 17, 18, 19	- в вестибюле, коридорах (за исключением коридора в мед. блоке) не предусмотрены места для инвалидов	О,С,Г	п. 6.2.5 СП 59.13330.2020 «На каждом этаже, где ожидают посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках» -необходимо предусмотреть в вестибюле, коридорах не менее 2-х мест для инвалидов с надежной опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком доступности для инвалидов Знак обозначения места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов  Располагается рядом со специально выделенными зонами общественных пространств и помещениями, оборудованными для кратковременного отдыха инвалидов, а также совместно со	ТР

						знаком, указывающим направление движения к соответствующей зоне (ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов по зрению. Технические требования») 4.3.6.7 Специализированные знаки, предназначенные для установки для инвалидов, должны иметь следующие размеры стороны квадрата: перед входами в общественные здания и сооружения, а также в автобусы, троллейбусы и трамваи — от 150 до 250 мм; внутри общественных зданий и сооружений — от 150 до 200 мм Например:		
					-в вестибюле отсутствует тактильная или тактильно-звуковая схема, отображающая информацию о размещении и назначении помещений в здании.	С	ГОСТ Р 59601-2021 «Тактильные мнемосхемы и указатели» 5.3.4 При разработке схем для больших помещений, где расположено более 15 объектов или помещений, либо площадью более 150 м.кв, необходимо применять мнемосхемы с голосовым дублированием тактильной информации (тифлокомментариями) – тактильно-звуковые мнемосхемы. Применение тактильно-звуковых мнемосхем так же обусловлено тем, что в настоящее время уровень незрячих владеющих техникой чтения по системе Брайля не превышает 10% от количества всех слепых	ТР

						5.3.6. Тактильные мнемосхемы должны передавать информацию следующего содержания: -наименование объекта расположения мнемосхемы; -знак доступности объекта для инвалидов по зрению; -тактильный указатель, обозначающий место расположения мнемосхемы; -схему объекта с нанесением на ней всех помещений доступных для инвалидов по зрению с указанием путей движения пунктирной линией, имеющей тактильный эффект; -тактильные сноски с названиями помещений, расположенных на мнемосхеме выполненных плоскочечным шрифтом и дублированных шрифтом Брайля; - иная необходимая информация прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека при движении по указанному маршруту 5.3.7. Размер тактильных мнемосхем выбирают с учетом объема размещаемой на ней информации, требований к размерам тактильных знаков и графических изображений, обеспечивающих разборчивость размещенной информации. Так как мнемосхемы расположены в зоне безопасных путей движения периметр больших тактильных мнемосхемы необходимо обозначать контурной световой линией выполняющую роль как ориентира, так и предупреждающую функцию. Поле тактильной мнемосхемы рекомендуется делать в зоне доступности рук незрячего человека, рекомендованный размер не более 800 мм по высоте и 1200 по ширине 5.3.8. Размещение информации на мнемосхеме должно быть выполнено с учетом ее установки на объекте в соответствии с требованиями СП 59.13330, при этом мнемосхема может быть размещена на стене, на вертикальной или наклонной стойке в соответствии с требованиями СП 136.13330 5.3.10. В связи с тем, что тактильные мнемосхемы, в большинстве случаев устанавливаются в местах начала маршрута движения, где высокая вероятность того, что инвалиду по зрению потребуются дополнительная ситуационная помощь, рекомендуется предусмотреть в функционале мнемосхемы интегрированную кнопку вызова помощи, желательно с голосовой 2х сторонней обратной связью с лицом оказывающего такую помощь	
--	--	--	--	--	--	---	--

									
					-при входе в вестибюль установлены рамки металлоискателей, не промаркированные знаком, предупреждающим людей со стимулятором сердечной деятельности		-проходы, оборудованные рамками металлоискателя, маркируются знаками, предупреждающими людей со стимуляторами сердечной деятельности о запрете движения и информационным указателем о пути следования к ближайшему доступному для данной категории посетителей проходу. (п.п.6.5.1 СП59.13330.2020)	ТР	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 9	№ 20, 21, 22	-на некоторых проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют противоскользящие контрастные полосы	О,С	-на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. (п.6.2.8. СП 59.13330.2020)	ТР	

					- боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не оборудованы бортиками для предотвращения соскальзывания трости или ноги	О,С	Параметры тактильных контрастных полос на ступенях  -боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, оборудовать бортиками высотой не менее 0,02 м или другими устройствами для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	№ 10	№ 23, 24, 25, 26, 27, 28	Замечаний нет	-	Не требуется	-
3.5	Дверь	есть	№ 11	№ 29, 30	Замечаний нет	-	Не требуется	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 12	№ 31, 32, 33, 34, 35, 36	-для эвакуации инвалидов коммуникационные пути в здании не обозначены фотолюминесцентными указателями	К,О,С,Г	ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» 6.2.1.7 Все доступные для эвакуации инвалидов коммуникационные пути в зданиях и сооружениях должны быть обозначены фотолюминесцентными указателями, содержащими знаки доступности для инвалида, использующего для передвижения кресло-коляску, и стрелку с указанием направления движения к	ТР

					-имеющиеся на объекте зоны безопасности не обозначены пиктограммами в соответствии с требованиями ГОСТ 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»	К,О	безопасной зоне или доступному эвакуационному выходу (если не все выходы доступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску). Они должны располагаться на видных местах на высоте от 2,2 до 2,5 м от уровня пола и/или вдоль путей движения на высоте уровня глаз инвалида, использующего для передвижения кресло-коляску, от 1,2 до 1,4 м. Схемы эвакуации должны располагаться в доступных для инвалидов местах. СП 59.13330.2020 8.2.5 В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся-инвалидов с нарушением слуха, следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один 6.2.1.9 Знак «Пункт (место) сбора для инвалидов» применяется для обозначения (идентификации) места сбора, доступного для инвалидов и размещается на дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения пунктов (мест) сбора инвалидов в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации 	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Наиболее удобный и короткий путь к зоне целевого назначения, гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами, выключатели и розетки – на высоте 0,8м от уровня пола, Зоны отдыха – на каждом доступном МГН этаже на 2-3 места						



II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	№№ 8-12	№№ 14-36	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта, для адаптации требуется помощь сотрудников.

I Результаты обследования:

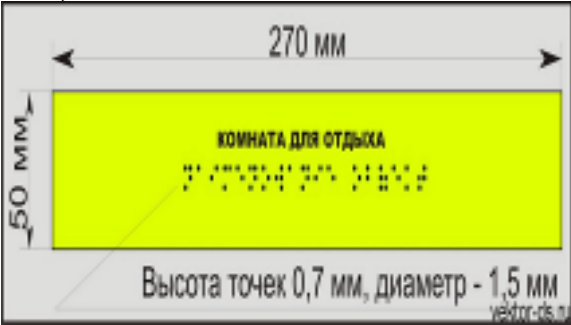
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОАУ «Лицей №10»,

460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 13	№ № 37, 38, 39, 40	-нет информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения рядом с дверями кабинетов	С	- Разместить информационные таблички для идентификации кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). 	ТР



СП 59.13330.2020

п. 6.5.9

«Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:

- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения»

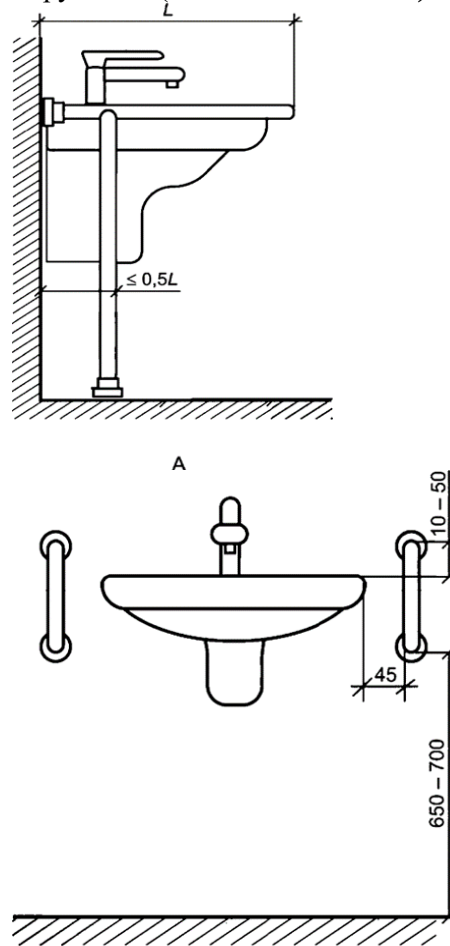
Г

-кабинеты оборудовать индукционным контуром или петлей, например:



-в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем

-в кабинетах отсутствует оборудование для людей с нарушением слуха

							ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема (п.8.2.2 СП 59.13330.2020)	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	№ 14	№ № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	-в коридоре перед столовой установлены умывальники, но не один не оборудован опорным стационарным поручнем	О	-один из умывальников оборудовать опорными стационарными поручнями (ГОСТ Р 51261-2022) 	ТР
					-в залах (за исключением актового) отсутствуют места для инвалидов	К,О	- в залах оборудовать одно-два места с подлокотниками и надежной опорой для спины и обозначить знаком доступности	ТР

4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	№ 15	№ 49	-на месте пропуска (вахтера) отсутствует оборудование для людей с нарушением слуха	Г	-приобрести прибор усиления звука (индукционную петлю) и разместить его на месте получения услуги Например:	ТР
								
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными, либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов), наличие информирующих обозначений помещений – рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,2 до 1,6м, дублирование рельефными знаками						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	№№ 13-15	№№ 37-49	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта. Для адаптации необходимо организовать помощь сотрудников.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

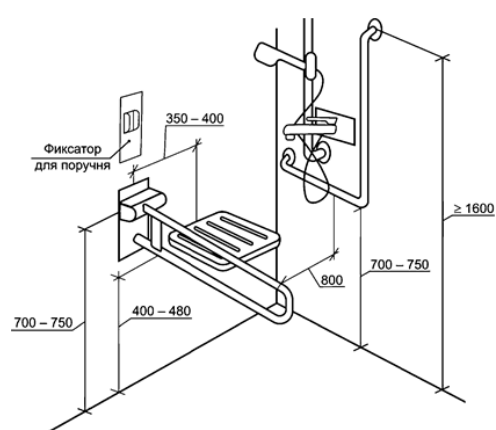
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МОАУ «Лицей №10».
460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 16	№ № 50, 51, 52, 53, 54, 55	<u>Туалетная комната для инвалидов на объекте:</u> некоторые элементы оборудованы неправильно, а именно: -унитаз не имеет опоры для спины	К,О	-оборудовать унитаз надежной опорой для спины	ТР
.2	Душевая/ ванная комната	есть	№ 17	№ 56	-душевые в спортивных залах оборудованы поддонами, высотой 0,32м	К	-в помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. СП 59.13330.2020 6.3.5 Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. -оборудовать душевую в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 раздел 5.5. «Поручни в санитарно-бытовых помещениях» и СП 59.13330.2020 раздел	ТР

						6.3. «Санитарно-бытовые помещения» 	
5.3	Бытовая комната (гардероб)	есть	№ 18	№ № 57, 58	-в раздевальных спортивного зала крючки для одежды расположены на высоте 1,49м	К,О СП 59.13330.2020 п.8.5.14 В гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота – не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина – 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской, в раздевальных спортзалов следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевальных следует устанавливать на той же высоте 8.2.4 В образовательных организациях (кроме дошкольных образовательных организаций) в раздевальных физкультурного зала и бассейна для обучающихся инвалидов в каждом блоке раздевален следует предусматривать закрытую раздевальню с душем и унитазом – размерами не менее 2,5 × 2,5 м	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более; -установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений - выключатели и розетки – на высоте 0,8м от уровня пола - наличие информирующих обозначений помещений – рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,2 до 1,6м, дублирование рельефными знаками - гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами -использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемого электронными системами) -управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ	№ 16	№№ 50-55	ТР
Душевая/ ванная комната	ВНД (К), ДУ (О,С,Г)	№ 17	№ 56	ТР
Бытовая комната (гардеробная)	ДУ	№ 18	№№ 57,58	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта. Людям с ПОДА и нарушением зрения необходимо организовать помощь сотрудников. Душевая в данное время для И-К временно недоступна.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МОАУ «Лицей №10»,
460058, г. Оренбург, ул. Эссена, здание 10
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	№ № 59, 60, 61	-не достаточно размещенных знаковых средств отображения информации для инвалидов и МГН, которая предоставляет необходимую и достаточную визуальную информацию, способствующую уверенной ориентации, безопасности и эффективной жизнедеятельности -отсутствуют контрастные полосы на краевых ступенях лестницы -перед входом в здание на полотне входной двери отсутствуют знаки доступности для инвалидов	К,О,С,Г	-у входа территорию объекта и на пути движения до доступного входа разместить доступные для МГН элементы информации об объекте согласно ГОСТ Р 52131-2019 и СП-101-2001, с размерами табличек 200 на 200мм -выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – не более 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	ТР
						К,О,С,Г	ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов по зрению. Технические требования» 4.3.7 Требования к специализированным знакам обозначения доступности объектов для инвалидов (знакам доступности) 4.3.7.1 Обязательными для применения являются следующие знаки доступности объектов для инвалидов: -передвигающихся на креслах-колясках, использующий символическое изображение (пиктограмму) инвалида на кресле-коляске (приложение	ТР

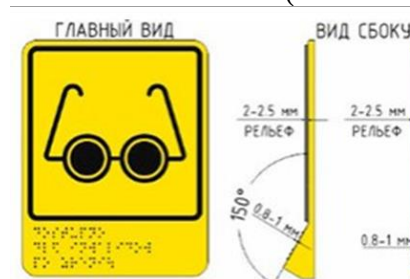
Б, рисунок Б.1);
 -по слуху, использующий символическое изображение (пиктограмму) уха, перечеркнутого по диагонали широкой полосой (приложение Б, рисунок Б.2).
 -по зрению, использующий символическое изображение (пиктограмму) очков (приложение Б, рисунок Б.3);
 Знак доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках



Знак доступности объекта для инвалидов по слуху



Знак доступности объекта для инвалидов по зрению
 (тактильно-визуальный знак)



Применение каких-либо других знаков доступности не допускается
 4.3.7.2 Если объект доступен для инвалидов всех трех указанных нозологий, то следует устанавливать все три знака
 4.3.7.3 Знак доступности объекта для инвалидов по зрению должен быть тактильно-визуальным. Он должен размещаться перед входом в здание или помещение рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки, на расстоянии от 0,05 до 0,1 м от наличника. При наличии тактильно-визуальной информационной

						таблички с названием и режимом работы объекта знак устанавливается следом за табличкой на том же уровне. Высота расположения нижнего края рельефных тактильно-визуальных указателей и тактильно-визуальных табличек должна быть от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности 4.3.7.4 Плоскостные визуальные знаки доступности объекта для инвалидов на креслах-колясках и инвалидов по слуху перед входами в здание рекомендуется размещать на одном уровне с рельефными тактильно-визуальными знаками 4.3.4 В плоскостных визуальных специализированных знаках в зависимости от их типа и назначения могут использоваться следующие возможные цветотональные варианты: -синее изображение и синяя рамка на белом фоне — для знаков обозначения доступности объектов, а также для сервисных знаков; -черное изображение и черная рамка на белом фоне — для сервисных знаков; белое изображение и белая рамка на черном фоне — для сервисных знаков; -черное изображение и черная рамка на желтом фоне — для предупреждающих знаков. 4.3.5 Тактильно-визуальные знаки, обеспечивающие тактильное восприятие инвалидами по зрению, следует изготавливать и применять в одном допустимом цветотональном варианте, обеспечивающим необходимый контраст и возможность распознавания этих знаков слабовидящими — черное изображение и черная рамка на желтом фоне 4.3.6.7 Специализированные знаки, предназначенные для установки для инвалидов, должны иметь следующие размеры стороны квадрата: -перед входами в общественные здания и сооружения, а также в автобусы, троллейбусы и трамваи — от 150 до 250 мм; -внутри общественных зданий и сооружений — от 150 до 200 мм; 4.3.6.8 Специализированные знаки различного назначения, размещаемые рядом друг с другом, должны иметь одинаковые размеры квадратной части В связи с вышеизложенным рекомендуется - после проведения работ по адаптации, касающихся перечисленных нозологий, перед входом в здание установить указанные знаки доступности.		
6.2	Акустические средства	есть	-	№ 62	-на объекте отсутствуют звуковая навигационная система, звуковые маяки	С,Г	-объект оборудовать индукционными системами, пассивными инфракрасными системами, которые позволяют облегчить восприятие аудио информации людям с нарушением слуха	ТР

6.3	Тактильные средства	есть	-	№ № 63, 64, 65, 66	-перед лестницей наружной нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей -отсутствуют информационные таблички туалетных помещений, продублированные шрифтом Брайля	С	-обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени с высотой рифов 5мм (Таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные для инвалидов по зрению. Технические требования») -разместить информационные таблички туалетных помещений, обновить знак вызова персонала, при установке тревожной сигнализации разместить в туалетном помещении знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи в соответствии с действующими требованиями ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов по зрению. Технические требования» введенным с 01.07.2020	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ -знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации -система средств информации зон и помещений должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения -возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях - визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующих рассмотрению и должна быть увязана с художественным решением интерьера -система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	№№ 59-66	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта. Для адаптации необходимо организовать помощь сотрудников.